

Von GWE-intern auszufüllen  
 Bearbeiter: \_\_\_\_\_  
 Eingangsdatum: \_\_\_\_\_  
 Ausgangsdatum: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben

# ANFRAGEBOGEN-BRUNNENPUMPE

Bauherr / Vor- & Nachname: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort / Straße / Nr.: \_\_\_\_\_

## Auftraggeber

Firma / Bearbeiter: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort / Straße / Nr.: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_


## Angaben zur Brunnenpumpendimensionierung:

\_\_\_\_\_ °C Außentemperatur  
 (während Wassertemperaturmessung)

### FÖRDERBRUNNEN:

\_\_\_\_\_ °C Wassertemperatur

### SCHLUCKBRUNNEN:

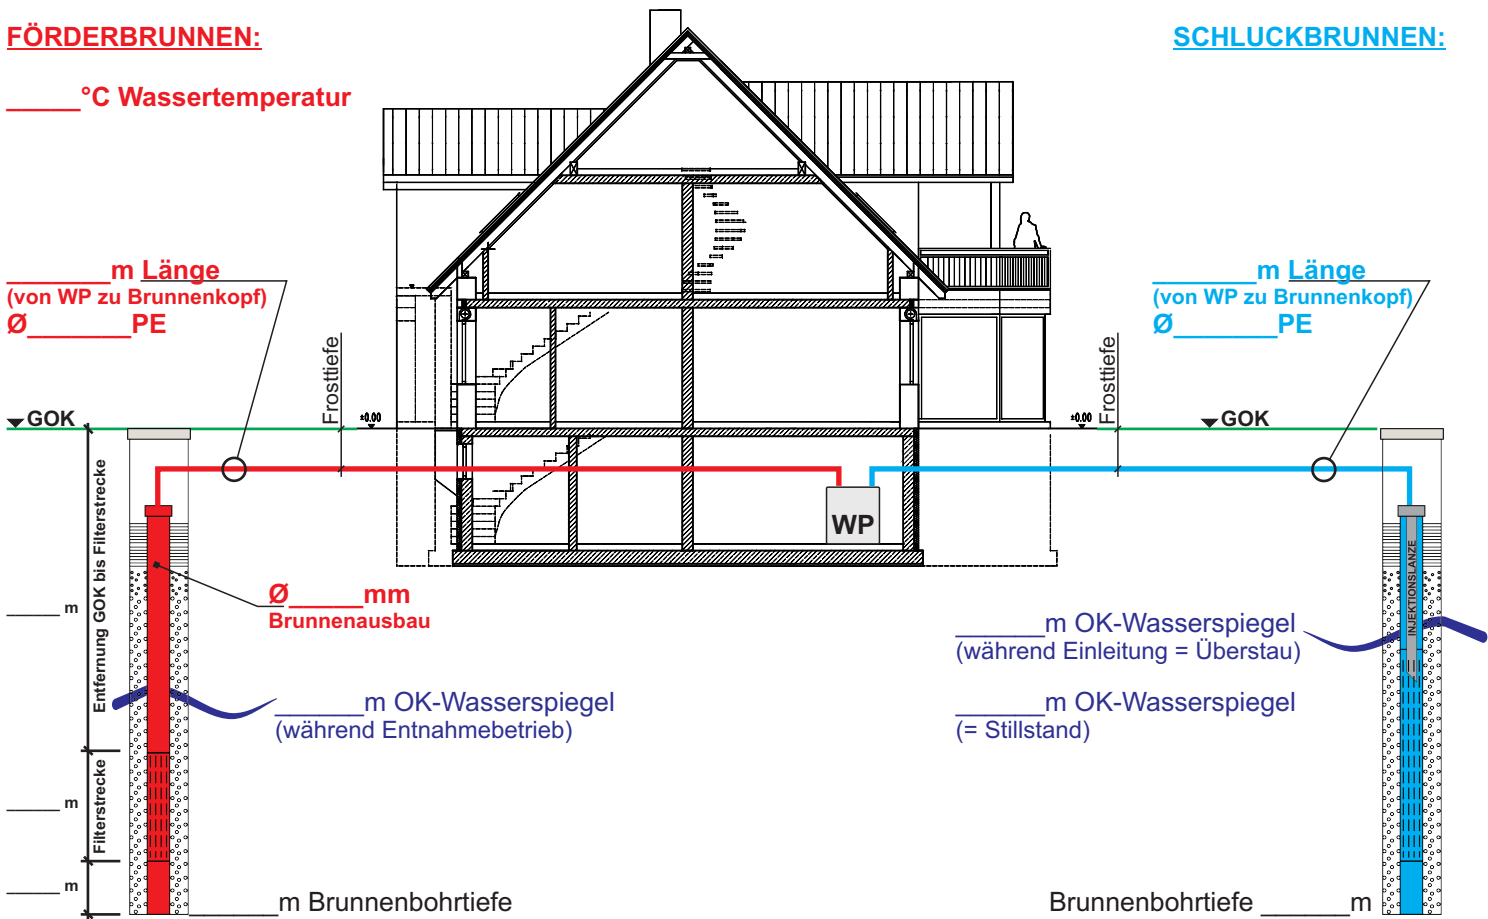

Eingesetzte Wärmepumpe: Hersteller \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_ Angaben zum Höhenunterschied:  
 GOK-Förderbrunnen zu WP= \_\_\_\_\_ m  
 GOK-Schluckbrunnen zu WP= \_\_\_\_\_ m

Sonstiges / Anmerkungen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Von GWE-intern auszufüllen  
 Empfohlenes GWE Brunnenpumpen-Set: \_\_\_\_\_

Anlagendaten einsenden an: [pumpen@gwe-gruppe.de](mailto:pumpen@gwe-gruppe.de) oder Fax 05171/294-333  
 Hinweis: Die Auswahl der Unterwasserpumpe wird auf Grund Ihrer Angaben durchgeführt. Die Haftung ist grundsätzlich ausgeschlossen.  
 GWE GmbH  
 Moorbeerenweg 1  
 D-31228 Peine  
 Telefon +49 (0) 5171 294-0  
 www.gwe-gruppe.de